



MATRIZ AMBIENTAL FICHA TÉCNICA DE MONITOREO Y RESULTADOS

INFORME ANQ-2978-25 ©



ACUAPILAS

SUBACHOQUE

2026





MATRIZ AMBIENTAL FICHA TÉCNICA DE MONITOREO Y RESULTADOS

EMPRESA: ACUAPILAS

NIT: 800.248.997-5

TELÉFONO: 3143931959

DIRECCIÓN: KM 4 VÍA LA CUESTA DE SUBACHOQUE

ELABORADO POR:



ANALQUIM LTDA

TELÉFONOS: PBX: +57 1 7450241

DIRECCIÓN: SEDE LABORATORIO: CARRERA 25 #No. 73 – 60 / 66
SEDE ADMINISTRATIVA: CARRERA 27 No. 73 – 77
SECTOR ALCÁZARES, BOGOTÁ D.C.

CORREO ELECTRÓNICO: atencionalcliente@analquim.com

COORDINADOR DE ATENCIÓN AL CLIENTE

PÁGINA WEB: www.analquim.com

**SUBACHOQUE
2026**

ANALQUIM LTDA | COPIA CONTROLADA

**HOJA DE CONTROL DOCUMENTO**

DATOS DEL CLIENTE		
CONTRATO Y/O COTIZACIÓN:	ANQ-0179-25	
NOMBRE DEL CLIENTE:	ACUAPILAS	
DIRECCIÓN PREDIO:	KM 4 VÍA LA CUESTA	
CIUDAD / DEPARTAMENTO:	SUBACHOQUE I CUNDINAMARCA	
NOMBRE CONTACTO:	MARIA CONSUELO CASTRO	
DATOS DE MONITOREO		
MATRIZ AMBIENTAL:	AGUAS	
SUB CLASIFICACIÓN MATRIZ AMBIENTAL:	AGUAS TRATADAS (POTABLE)	
TIPO DE MONITOREO:	PUNTUAL	
PUNTO DE MONITOREO:	1). SANTUARIO	2). YEGÜERA
HORA DE MONITOREO:	1). 09:10 HORAS	2). 09:50 HORAS
NOMBRE TÉCNICO DE MONITOREO:	ANGELA ESPERANZA FALLA VARGAS	
FECHA DE MUESTREO:	2025-12-23	
DATOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO		
CÓDIGO MUESTRA:	1). 295073	2). 295074
FECHA RECEPCIÓN AL LABORATORIO:	2025-12-23	
RESPONSABLE DE RECEPCIÓN:	CATALINA LOPEZ RECEPCIÓN DE MUESTRA	
FECHA EXPEDICIÓN INFORME DE RESULTADOS LABORATORIO:	2026-01-08	
RESPONSABLE DE EMISIÓN DE INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO:	LIZA BIBIANA RODRÍGUEZ DIRECTOR DE LABORATORIO	
DATOS DE INFORME		
TÍTULO DEL INFORME:	MATRIZ AMBIENTAL – FICHA TÉCNICA DE MONITOREO Y RESULTADOS	
CODIGO DEL INFORME:	ANQ-2978-25 ©	
VERSION DEL INFORME:	1	
FECHA EXPEDICIÓN INFORME DE MONITOREO:	2026-01-08	
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN:	LIZETH KATERINE PEÑA PROFESIONAL DE PROYECTOS	
RESPONSABLE DE REVISIÓN:	OSCAR FERNANDO NIÑO RODRÍGUEZ DIRECTOR DE PROYECTOS	
RESPONSABLE DE APROBACIÓN:	IVÁN FERNANDO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ GERENTE DE PROYECTOS	

NOTAS:

- El presente documento no podrá ser reproducido de forma parcial sin la autorización de Analquim Limitada o el contratante.
- Para comprobar la autenticidad de este documento, comuníquese a la empresa citando el número de informe y número de oficio digital relacionado en la entrega oficial a través del correo corporativo controldeproyectos@analquim.com.
- Para la interpretación de los valores numéricos presentados en este informe, el símbolo que permite separar la parte entera de su parte decimal "separador decimal" será la coma (,) y para los miles se expresa la parte entera de forma agrupada.
- El plazo límite para cualquier observación sobre el contenido de este informe técnico, es de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de entrega del mismo al cliente. Adicional a esto en caso de requerir una corrección, la emisión del informe en su siguiente número anula y reemplaza el anterior.

COPIA CONTROLADA
ANALQUIM LTDA

**TABLA DE CONTENIDO**

	PÁG.
1. REPORTE DE MONITOREO	5
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO	5
1.2. REGISTROS DE ENSAYOS EN CAMPO	8
1.3. PRESERVACIÓN DE MUESTRA	8
2. REPORTE DE RESULTADOS	10
2.1. RESULTADOS DE LABORATORIO	10
2.2. CONCLUSIONES	12
3. ANEXOS	13
ANEXO A. INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO	13
ANEXO B. REGISTROS DE MONITOREO	13
ANEXO C. CERTIFICADOS DE EQUIPOS DE ENSAYOS EN CAMPO	13
ANEXO D. ACREDITACIÓN DEL SERVICIO	13

ÍNDICE DE TABLAS

	PÁG.
TABLA 1. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO	5
TABLA 2. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO	7
TABLA 3. REGISTRO DE ENSAYOS EN CAMPO	8
TABLA 4. PRESERVACIÓN DE MUESTRAS DE AGUAS TRATADAS	9
TABLA 5. COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LABORATORIO DE LA MUESTRA AGUAS CON LA RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 DEL MPS-MAVDT	10
TABLA 6. COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LABORATORIO DE LA MUESTRA AGUAS CON LA RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 DEL MPS-MAVDT	11

**1. REPORTE DE MONITOREO**

El laboratorio ambiental ANALQUIM LTDA., realizó la planeación y ejecución del monitoreo del agua tratadas (aguas para consumo humano) por las actividades de ACUAPILAS, de acuerdo al alcance establecido en el servicio de monitoreo y ensayos de laboratorio, de acuerdo con la referencia del Manual de Instrucciones para la Toma, Preservación y Transporte de Muestras de Agua de Consumo Humano para Análisis de Laboratorio del Instituto Nacional de Salud – INS del 2011, Procedimiento de Monitoreo del Agua – ANQ-PR-018, parte Monitoreo de Aguas Tratadas de ANALQUIM LTDA., el procedimiento analítico de los ensayos de laboratorio de las muestras, se realizó con las técnicas de análisis de laboratorio con los lineamientos del Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA, WEF. 23d Edition 2017), Norma Internacional ISO/IEC-17025 del 2017, acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC a la sociedad ANALQUIM LTDA. mediante el Certificado de Acreditación Código 16-LAB-047 del 17 de Septiembre de 2025 y Resolución Número 1598 del 30 de Julio de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Por lo anteriormente citado, se presentan los resultados del monitoreo de aguas que se relaciona en los siguientes numerales.

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO

La descripción de los puntos de monitoreos donde se realizó la toma de muestras en campo se presenta en la TABLA 1 y en la TABLA 1, se relaciona las condiciones del monitoreo, identificación de muestra, condiciones ambientales, localización, entre otras, el cual se relaciona a continuación.

TABLA 1. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO 1

CÓDIGO DE LA MUESTRA:	1). 295073	
FECHA DE TOMA DE MUESTRA:	2025-12-23	
HORA DE MONITOREO (hh:mm):	09:10 HORAS	
TIPO DE MUESTRA:	AGUA TRATADA (POTABLE)	
TIPO DE MONITOREO:	PUNTUAL	
LUGAR DE TOMA DE MUESTRA:	ACUAPILAS	
PUNTO DE MONITOREO:	1.) SANTUARIO	
CONDICIÓN CLIMATOLÓGICA:	SOLEADO (TEMPERATURA AMBIENTE 14,0°C)	
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO:	SUBACHOQUE	CUNDINAMARCA
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: (*)	LATITUD NORTE: 4° 53' 59,61"	LONGITUD OESTE: 74° 9' 53,93"
COORDENADAS PLANAS: (**)	NORTE (m): 2099543,431	ESTE (m): 4870880,287
EQUIPOS DE ENSAYO DE CAMPO:	ANQ-959 – PH-METRO	0,01 UNIDADES DE pH
	ANQ-1569 – TERMÓMETRO	0,1 °C
TÉCNICO DE MONITOREO:	ANGELA ESPERANZA FALLA VARGAS CC 1.030.628.710 DE BOGOTÁ DC.	

COPIA CONTROLADA





REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PUNTO DE MONITOREO



IMAGEN 1. PUNTO DE MONITOREO



IMAGEN 2. MEDICIÓN IN SITU



IMAGEN 3. MEDICIÓN IN SITU



IMAGEN 4. MUESTRA



IMAGEN 5. LOCALIZACIÓN PUNTO DE MONITOREO

NOTAS:

(*) Información Tomada por el Técnico de Monitoreo. Registros en ANEXO A, ANEXO B y ANEXO C.

(**) Coordenadas Transformadas a Origen Nacional usando programa MAGNA SIRGAS 5.0 IGAC.

FUENTE: ANALQUIM LTDA.

**TABLA 2. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO 2**

CÓDIGO DE LA MUESTRA:	2). 295074	
FECHA DE TOMA DE MUESTRA:	2025-12-23	
HORA DE MONITOREO (hh:mm):	09:50 HORAS	
TIPO DE MUESTRA:	AGUA TRATADA (POTABLE)	
TIPO DE MONITOREO:	PUNTUAL	
LUGAR DE TOMA DE MUESTRA:	ACUAPILAS	
PUNTO DE MONITOREO:	2.) YEGÜERA	
CONDICIÓN CLIMATOLÓGICA:	SOLEADO (TEMPERATURA AMBIENTE 14,0°C)	
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO:	SUBACHOQUE	CUNDINAMARCA
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: (*)	LATITUD NORTE: 4° 55' 27,14"	LONGITUD OESTE: 74° 11' 42,32"
COORDENADAS PLANAS: (**)	NORTE (m): 2102236,420	ESTE (m): 4867547,579
EQUIPOS DE ENSAYO DE CAMPO:	ANQ-959 – PH-METRO	0,01 UNIDADES DE pH
	ANQ-1569 – TERMÓMETRO	0,1 °C
TÉCNICO DE MONITOREO:	ANGELA ESPERANZA FALLA VARGAS	CC 1.030.628.710 DE BOGOTÁ DC

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PUNTO DE MONITOREO**IMAGEN 6. PUNTO DE MONITOREO****IMAGEN 7. MEDICIÓN IN SITU****IMAGEN 8. MEDICIÓN IN SITU****IMAGEN 9. MUESTRA**

**IMAGEN 10. LOCALIZACIÓN PUNTO DE MONITOREO****NOTAS:**

- (*) Información Tomada por el Técnico de Monitoreo. Registros en ANEXO A, ANEXO B y ANEXO C.
(**) Coordenadas Transformadas a Origen Nacional usando programa MAGNA SIRGAS 5.0 IGAC.

FUENTE: ANALQUIM LTDA.**1.2. REGISTROS DE ENSAYOS EN CAMPO**

Los resultados de los ensayos de campo realizados en el monitoreo de aguas se registraron en la planilla ANQ-PL-11 “CARACTERIZACIÓN IN-SITU DE MUESTRAS DE AGUAS”, se presenta los parámetros y valores en la TABLA 3 y ANEXO B, a continuación, se relacionan los resultados de los ensayos In-Situ determinados.

TABLA 3. REGISTRO DE ENSAYOS EN CAMPO

CÓDIGO	HORA	pH	TEMPERATURA CORREGIDA	CLORO RESIDUAL LIBRE CRL	CLORO RESIDUAL COMBINADO CRC
-	(hh:mm)	(Unidades)	(°C)	(mg/L)	(mg/L)
295073	09:10	7,27	17,2	1,30	<0,30
295074	09:50	8,46	15,8	1,70	<0,30

NOTA:

- Información Tomada por el Técnico de Monitoreo. ANEXO B.

FUENTE: ANALQUIM LTDA.**1.3. PRESERVACIÓN DE MUESTRA**

La preservación de la muestra tiene como finalidad retardar los cambios físicos, químicos y/o biológicos como lo son la hidrólisis de los compuestos, efectos de adsorción, acción biológica, volatilidad de los constituyentes, entre otros, que se



puedan producir después que la muestra es retirada del sitio de muestreo hasta su análisis en laboratorio. Las técnicas de preservación incluyen principalmente control del pH, adición de reactivos, uso de botellas opacas o ámbar, refrigeración y/o esterilización.

Se presenta la preservación de la muestra realizada en campo relacionada para cada parámetro, el cual se presenta a continuación.

TABLA 4. PRESERVACIÓN DE MUESTRAS DE AGUAS TRATADAS

PARÁMETRO	RECIPIENTE	VOLUMEN DE RECIPIENTE (mL)	NÚMERO DE RECIPIENTES	TIPO DE MUESTRA	PRESERVACIÓN
-Color -Nitritos -Turbiedad	Frasco plástico opaco	2000	1	Puntual	Esterilizado Refrigeración $\leq 6^{\circ}\text{C}$ sin llegar al punto de congelación
-Coliformes totales -E. Coli	Frasco vidrio transparente	230	1	Puntual	Esterilizado Refrigeración $\leq 6^{\circ}\text{C}$ sin llegar al punto de congelación
-Manganeso	Frasco vidrio ámbar	250	1	Puntual	HNO ₃

NOTA:

- Información Registrada por el Técnico de Monitoreo. ANEXO B.
FUENTE: ANALQUIM LTDA.



2. REPORTE DE RESULTADOS

2.1. RESULTADOS DE LABORATORIO

Se presenta los parámetros y resultados de muestra de agua con la comparación de los valores máximos aceptables del agua para consumo humano e Índice del Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano – IRCA que determina la Resolución 2115 del 22 de Junio de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, “Por la cual se Señalan Características, Instrumentos Básicos y Frecuencias del Sistema de Control y Vigilancia para la Calidad del Agua para Consumo Humano”, con el fin de realizar una adecuada comparación normativa de acuerdo al numeral 7.8.6. de la norma ISO/IEC 17025:2017, establece información sobre declaraciones de conformidad, el cual requiere de una interpretación de conformidad de acuerdo con una regla de decisión formulada que comprende la contabilización de la incertidumbre en la medición y la evaluación del nivel de riesgo.

De acuerdo con lo anterior, ANALQUIM LTDA. establece una regla de decisión no binaria que toma como supuesto estadístico una distribución normal estándar y establece su formulación de acuerdo con Numeral 7.3.2. de la GUÍA JCGM:106 2012. LÍMITE DE TOLERANCIA SUPERIOR ÚNICO (JCGM:106 2012 NUMERAL 7.3.2):

$P_{cu} = \Phi(z_U)$ $z_U = \frac{(T_U - y)}{u}$	TU:	Límite de Tolerancia Superior Único.
	y:	Resultado del Parámetro.
	u:	Incertidumbre Típica Combinada del Parámetro.
	pcU:	Probabilidad de Conformidad Evaluada para un Límite de Tolerancia Superior Único.

De acuerdo con este cálculo, el laboratorio ANALQUIM LTDA. establece que únicamente existiría cumplimiento normativo asumiendo un Nivel de Riesgo menor o igual al 30% y una Probabilidad de Conformidad Mayor al 70%.

TABLA 5. COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LABORATORIO DE LA MUESTRA AGUAS CON LA RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 DEL MPS-MAVDT

PARÁMETRO	UNIDADES	VALOR	VALOR DE REFERENCIA LÍMITE	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	VALOR DE RIESGO REFERENCIA (IRCA)	PUNTAJE DE RIESGO (IRCA)
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS							
Determinación de Color Aparente	UPC	9	15	±0,796	Cumple con el límite	6	0
En Sitio Determinación de pH	Unidad de pH	7,27	6,5 - 9,0	±0,020	Cumple con el rango	1,5	0
Determinación de Turbiedad	NTU	0,75	2	±0,020	Cumple con el límite	15	0
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS - IMPLICACIONES SOBRE LA SALUD HUMANA							
Determinación de Nitritos	mg NO ₂ /L	<0,05	0,1	**	Cumple con el límite	3	0
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS - CONSECUENCIAS ECONÓMICAS E INDIRECTAS SOBRE LA SALUD HUMANA							
Determinación de Metales Totales: Manganeseo	mg Mn/L	<0,03	0,1	**	Cumple con el límite	1	0
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS - OTRAS SUSTANCIAS							
En Sitio Determinación de Cloro Residual Libre	mg Cl ₂ /L	1,3	0,3 - 2,0	±0,127	Cumple con el rango	15	0



PARÁMETRO	UNIDADES	VALOR	VALOR DE REFERENCIA LÍMITE	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	VALOR DE RIESGO REFERENCIA (IRCA)	PUNTAJE DE RIESGO (IRCA)
En Sitio Determinación de Cloro Residual Combinado	mg Cl ₂ /L	<0,30	N.E.	**	N.A.	N.E.	N.A.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS							
Recuento de Coliformes Totales	UFC/100 mL	<1	0	**	Cumple con el límite	15	0
Recuento de Escherichia Coli	UFC/100 mL	<1	0	**	Cumple con el límite	25	0

NOTAS:

- El signo < en la columna VALOR, indica dato mínimo cuantificable con precisión aceptable de la técnica analítica.
- N.E.: No Establece Valor Máximo Aceptable en la Resolución 2115 de 2007 del MPS-MAVDT.
- N.A.: No Aplica en la Resolución 2115 de 2007 del MPS-MAVDT.
- PC: Probabilidad de Conformidad.
- NR: Nivel de Riesgo.
- (*) ANEXO A. Informe de Resultados del Laboratorio ANALQUIM LTDA., código de muestra 295073 del 08 de ENERO de 2026.
- (**) No es posible expresar la incertidumbre de la medición dado que el resultado corresponde al límite de la cuantificación del parámetro o su valor neto es cero.
- El valor reportado en seguida del símbolo ± corresponde a la incertidumbre expandida calculada para un factor de cobertura k=2 para el cual se tiene un nivel de confianza del 95% según la distribución t-student.
- Cuando se evidencia proximidad del valor del parámetro junto con su incertidumbre expandida al valor del límite normativo, este debe ser interpretado de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.8.6. Información sobre declaraciones de conformidad de la norma ISO/IEC 17025:2017, en el cual, se especifica que se debe tener en cuenta una regla de decisión formulada.
- ANEXO D. Alcance Acreditación.

FUENTE: ANALQUIM LTDA.

**TABLA 6. COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LABORATORIO DE LA MUESTRA
AGUAS CON LA RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 DEL MPS-MAVDT**

PARÁMETRO	UNIDADES	VALOR	VALOR DE REFERENCIA LÍMITE	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	VALOR DE RIESGO REFERENCIA (IRCA)	PUNTAJE DE RIESGO (IRCA)
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS							
Determinación de Color Aparente	UPC	14	15	±1,238	Cumple con el límite	6	0
En Sitio Determinación de pH	Unidad de pH	8,46	6,5 - 9,0	±0,020	Cumple con el rango	1,5	0
Determinación de Turbiedad	NTU	1,3	2	±0,034	Cumple con el límite	15	0
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS - IMPLICACIONES SOBRE LA SALUD HUMANA							
Determinación de Nitritos	mg NO ₂ /L	<0,05	0,1	**	Cumple con el límite	3	0
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS - CONSECUENCIAS ECONÓMICAS E INDIRECTAS SOBRE LA SALUD HUMANA							
Determinación de Metales Totales: Manganeso	mg Mn/L	<0,03	0,1	**	Cumple con el límite	1	0
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS - OTRAS SUSTANCIAS							
En Sitio Determinación de Cloro Residual Libre	mg Cl ₂ /L	1,7	0,3 - 2,0	±0,164	Cumple con el rango	15	0
En Sitio Determinación de Cloro Residual Combinado	mg Cl ₂ /L	<0,30	N.E.	**	N.A.	N.E.	N.A.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS							
Recuento de Coliformes Totales	UFC/100 mL	<1	0	**	Cumple con el límite	15	0
Recuento de Escherichia Coli	UFC/100 mL	<1	0	**	Cumple con el límite	25	0

NOTAS:

- El signo < en la columna VALOR, indica dato mínimo cuantificable con precisión aceptable de la técnica analítica.
- N.E.: No Establece Valor Máximo Aceptable en la Resolución 2115 de 2007 del MPS-MAVDT.
- N.A.: No Aplica en la Resolución 2115 de 2007 del MPS-MAVDT.
- PC: Probabilidad de Conformidad.
- NR: Nivel de Riesgo.
- (*) ANEXO A. Informe de Resultados del Laboratorio ANALQUIM LTDA., código de muestra 295074 del 08 de ENERO de 2026.
- (**) No es posible expresar la incertidumbre de la medición dado que el resultado corresponde al límite de la cuantificación del parámetro o su valor neto es cero.
- El valor reportado en seguida del símbolo ± corresponde a la incertidumbre expandida calculada para un factor de cobertura k=2 para el cual se tiene un nivel de confianza del 95% según la distribución t-student.
- Cuando se evidencia proximidad del valor del parámetro junto con su incertidumbre expandida al valor del límite normativo, este debe ser interpretado de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.8.6. Información sobre declaraciones de conformidad de la norma ISO/IEC 17025:2017, en el cual, se especifica que se debe tener en cuenta una regla de decisión formulada.
- ANEXO D. Alcance Acreditación.


FUENTE: ANALQUIM LTDA.



2.2. CONCLUSIONES

Los resultados de laboratorio de la muestra de agua tratadas se presentan 9 parámetros analizados de los cuales 8 fueron comparados con los valores máximos aceptables para la calidad del agua para consumo humano contemplado en la Resolución 2115 del 2007 del MPS-MAVDT, relacionados en la TABLA 5 y TABLA 5, se determinó que para los puntos de monitoreo SANTUARIO y YEGÜERA, identificados con los códigos de muestra 295073 y 295074, los parámetros evaluados se encuentran dentro de los rangos o por debajo de los valores límites máximos aceptables establecidos para cada uno de ellos; con una probabilidad de conformidad del 100,0% y nivel de riesgo del 0,0%.

Se presenta 1 parámetro que no fue comparado, correspondiente a Cloro Residual Combinado, el cual no cuenta con límite máximos aceptables establecido en la citada resolución.

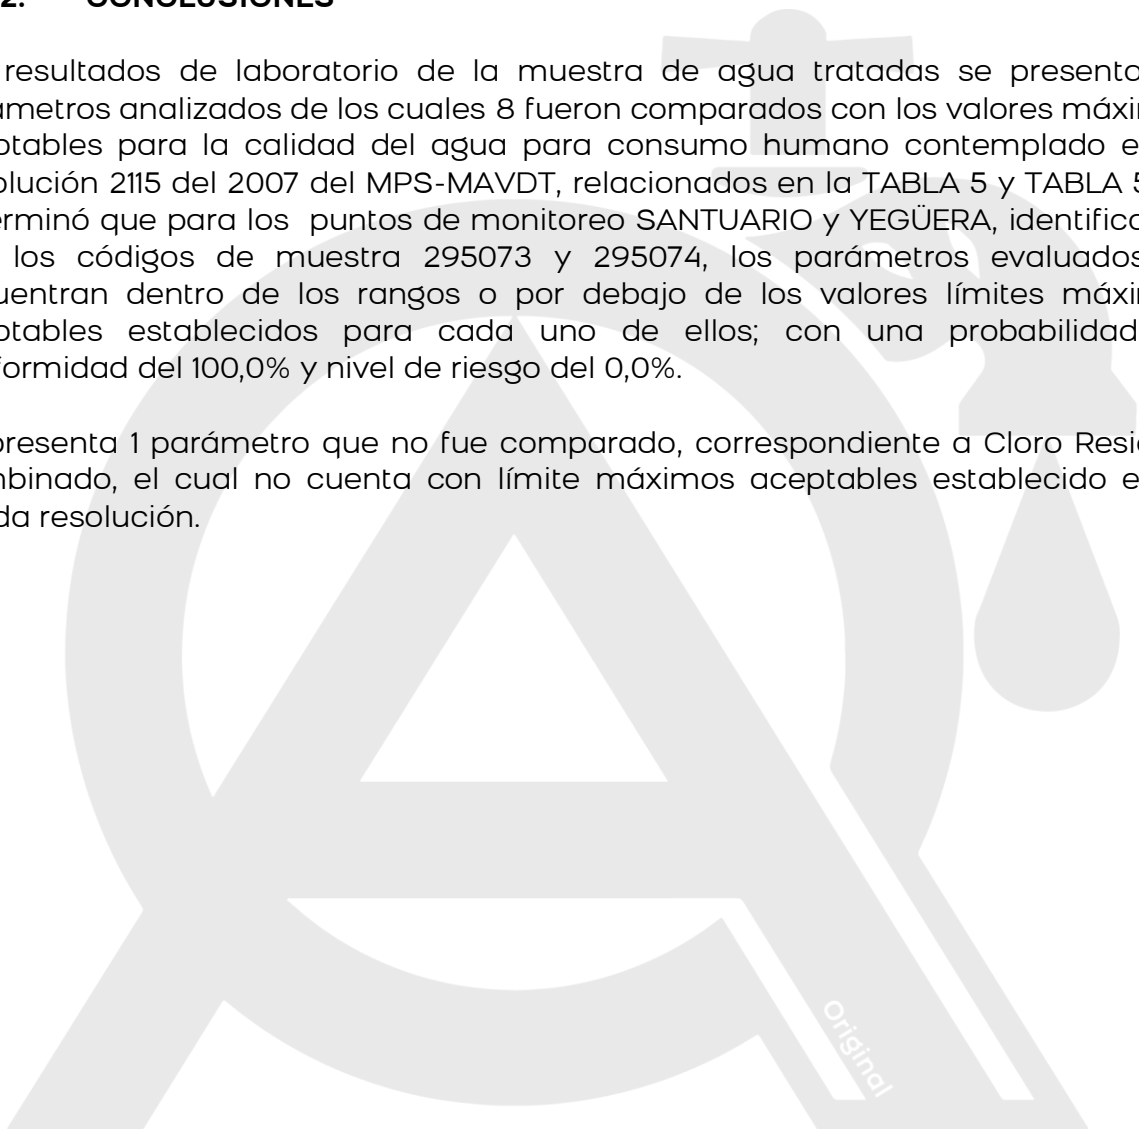

Original

**3. ANEXOS****ANEXO A. INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO**

- PLANILLA ANQ-PL-071-1 "INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO"
 - CÓDIGO DE MUESTRA NÚMERO 295073 y 295074 DEL 08 DE ENERO DEL 2026.

ANEXO B. REGISTROS DE MONITOREO

- PLANILLA ANQ-PL-057 "CADENA DE CUSTODIA DE MUESTRA DE AGUAS"
- PLANILLA ANQ-PL-011 "CARACTERIZACIÓN IN-SITU DE MUESTRA DE AGUAS"
 - CÓDIGO DE MUESTRA NÚMERO 295073 y 295074 DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2025.

ANEXO C. CERTIFICADOS DE EQUIPOS DE ENSAYOS EN CAMPO

- INFORME DE VERIFICACIÓN I.V.098-2025. POTENCIÓMETRO ANQ-959. ANALQUIM LTDA.
- INFORME DE VERIFICACIÓN I.V.180-2025. TERMÓMETROS ANQ-1569. ANALQUIM LTDA.

ANEXO D. ACREDITACIÓN DEL SERVICIO

- CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2027 "REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y DE ENSAYOS", CÓDIGO 16-LAB-047 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA – ONAC.
- RESOLUCIÓN NÚMERO 1598 DEL 30 DE JULIO DE 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. "POR LA CUAL SE AUTORIZAN UNOS LABORATORIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS FÍSICOS, QUÍMICOS Y/O MICROBIOLÓGICOS DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO".

-----FIN DEL INFORME-----






ANEXO A. INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

Original

ANALQUIM LTDA ■ COPIA CONTROLADA

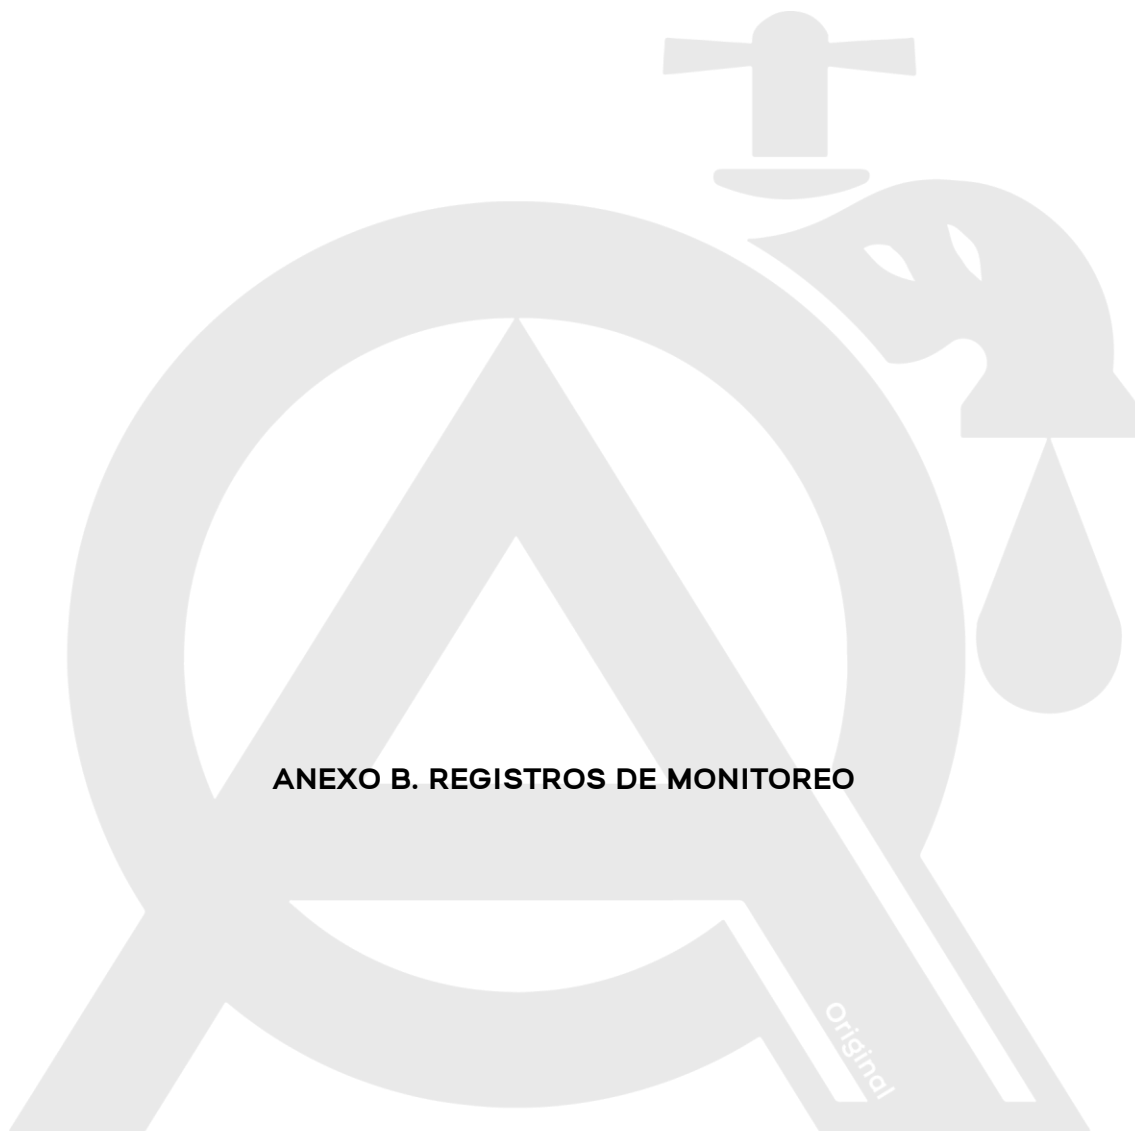


ANEXO B. REGISTROS DE MONITOREO



ANEXO C. CERTIFICADOS DE EQUIPOS DE ENSAYOS EN CAMPO

Original

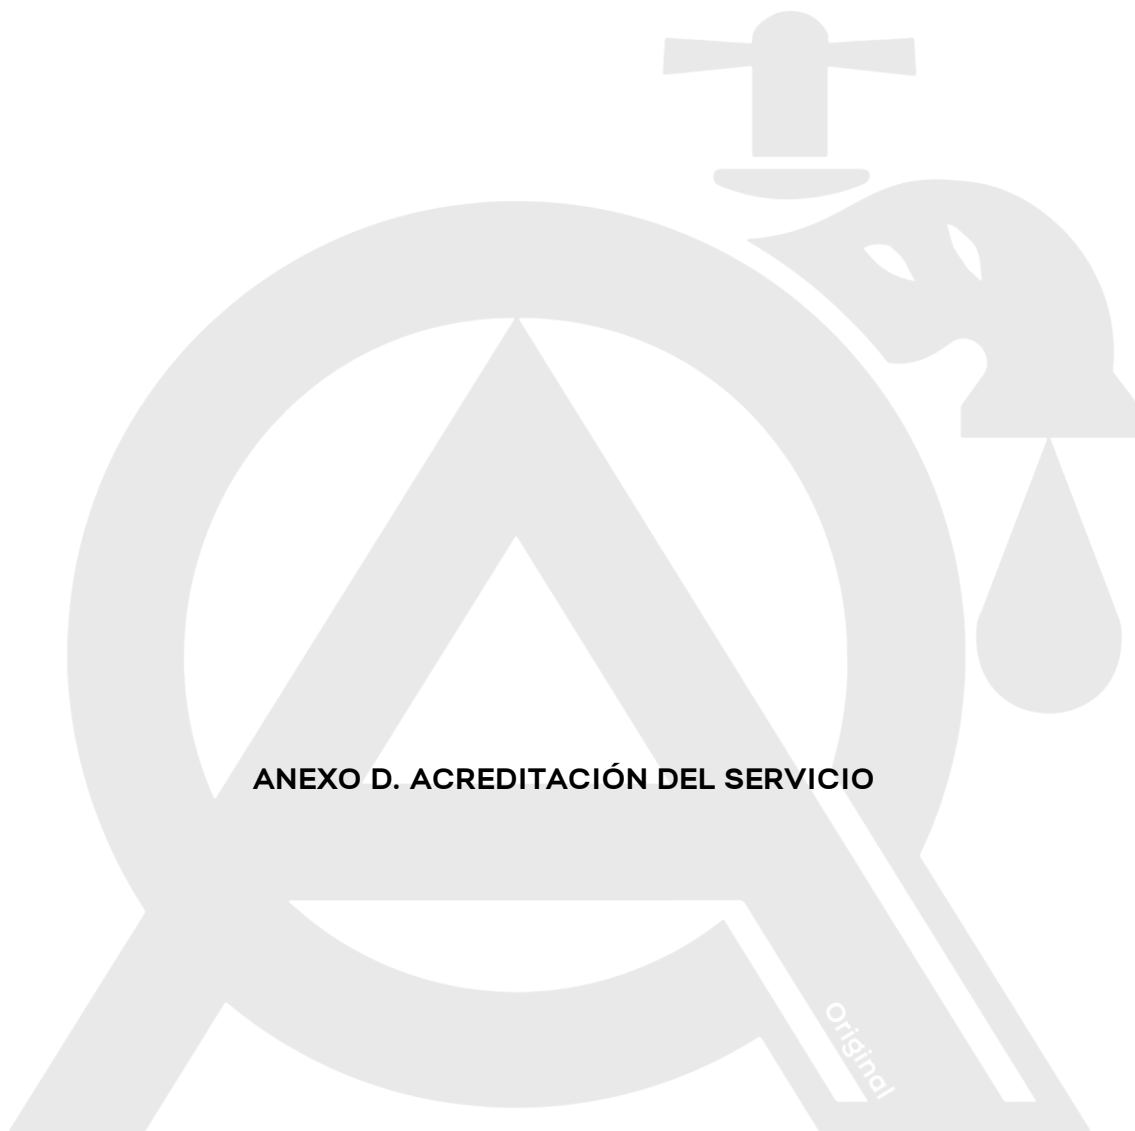

ANEXO D. ACREDITACIÓN DEL SERVICIO

ANALQUIM LTDA ■ COPIA CONTROLADA